

ZOZNAM LISTOV :

Č.L.	NÁZOV	REV.
01	ROZVÁDZAČ HR – titulný list	
02	ROZVÁDZAČ HR – rozmerový náčrt	
03	ROZVÁDZAČ HR	
04	ROZVÁDZAČ HR	
05	ROZVÁDZAČ HR	
06	ROZVÁDZAČ HR	
07	ROZVÁDZAČ HR	
08	–	


NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA :

3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN–C–S
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
 OCHRANNÉ OPATRENIE:
 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
 ZÁKLADNÁ OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM
 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
 ZÁBRANY ALEBO KRYTY
 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

POZNÁMKY :

NAVRHOVANÉ DISPOZIČNÉ ROZMIESTNENIE PRVKOV
 ÚLOŽNÝCH, SPOJOVACÍCH, NAPÁJACÍCH, ISTIACICH, SPÍNACÍCH, OVLÁDACÍCH PRVKOV NENÁHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ROZVÁDZAČA.
 ZMENU NAVRHOVANÉHO DISPOZIČNÉHO ROZMIESTNENIA PRVKOV KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM ELI.
 SVORKY POD NAPÄTÍM Z INÉHO ROZVÁDZAČA OZNAČIŤ PRÍSLUŠNOU TABULKOU
 FAREBNÉ ZNAČENIE VODIČOV – PODLA STN EN 60446:2011

STUPEŇ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	—	KONTAKT Ing. MARTIN SIČÁR GENERÁLA ŠTEFÁNIKA 1585/5 060 01 KEŽMAROK m.sicar@sicar.sk +421 911 309 642	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. MARTIN SIČÁR		
	VYPRACOVAL	Ing. MARTIN SIČÁR		
INVESTOR		Mind&Body n.o. IČO: 54737575, Pod lesom 267/84, 059 04 Matiašovce		
MIESTO STAVBY		parc. č. KN–C 156/9, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok		
NÁZOV STAVBY	SOCIÁLNO–KOMUNITNÉ CENTRUM		DÁTUM	07/2022
CHARAKTER STAVBY	NOVOSTAVBA		FORMÁT	7x4
			ZÁKAZK. ČÍSLO	—
ČASŤ	ELEKTROINŠTALÁCIA		MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
NÁZOV VÝKRESU	HLAVNÝ ROZVÁDZAČ HR		N	ELI–03




SKRIŇA, 646x606x165, IP30


POZNÁMKY

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA 3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN–C–S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMISLE STN 33 2000–4–41: 2019
OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:
–Základná izolácia živých častí
–Ochrana zábranami alebo krytmi
OPATRENIA PRI PORUCHE:
–Samočinné odpojenie v sieťach TN
DOPLNKOVÁ OCHRANA:
–Doplnkové ochranné pospojovanie
–Doplnková ochrana prúdovými chráničmi
Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000–5–51, viď protokol

TECHNICKÉ ZÁZEMIE : m.č.1.09, TEPELNOIZOLAČNÁ PODLOŽKA 10mm
POVRCH. ÚPRAVA : OCEP
KRYTIE : IP30/20
MODULY : 72
PRIVOD : ZDOLA
VYVODY : ZDOLA, ZHORA
MONTÁŽ : ZAPUSTENÁ

POZNÁMKA:
MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ
A JE MOŽNÉ POUŽIŤ EKVIVALENT S ROVNAKÝMI ALEBO
LEPŠÍMI TECHNICKÝMI A KVALITATÍVNymi PARAMETRAMI

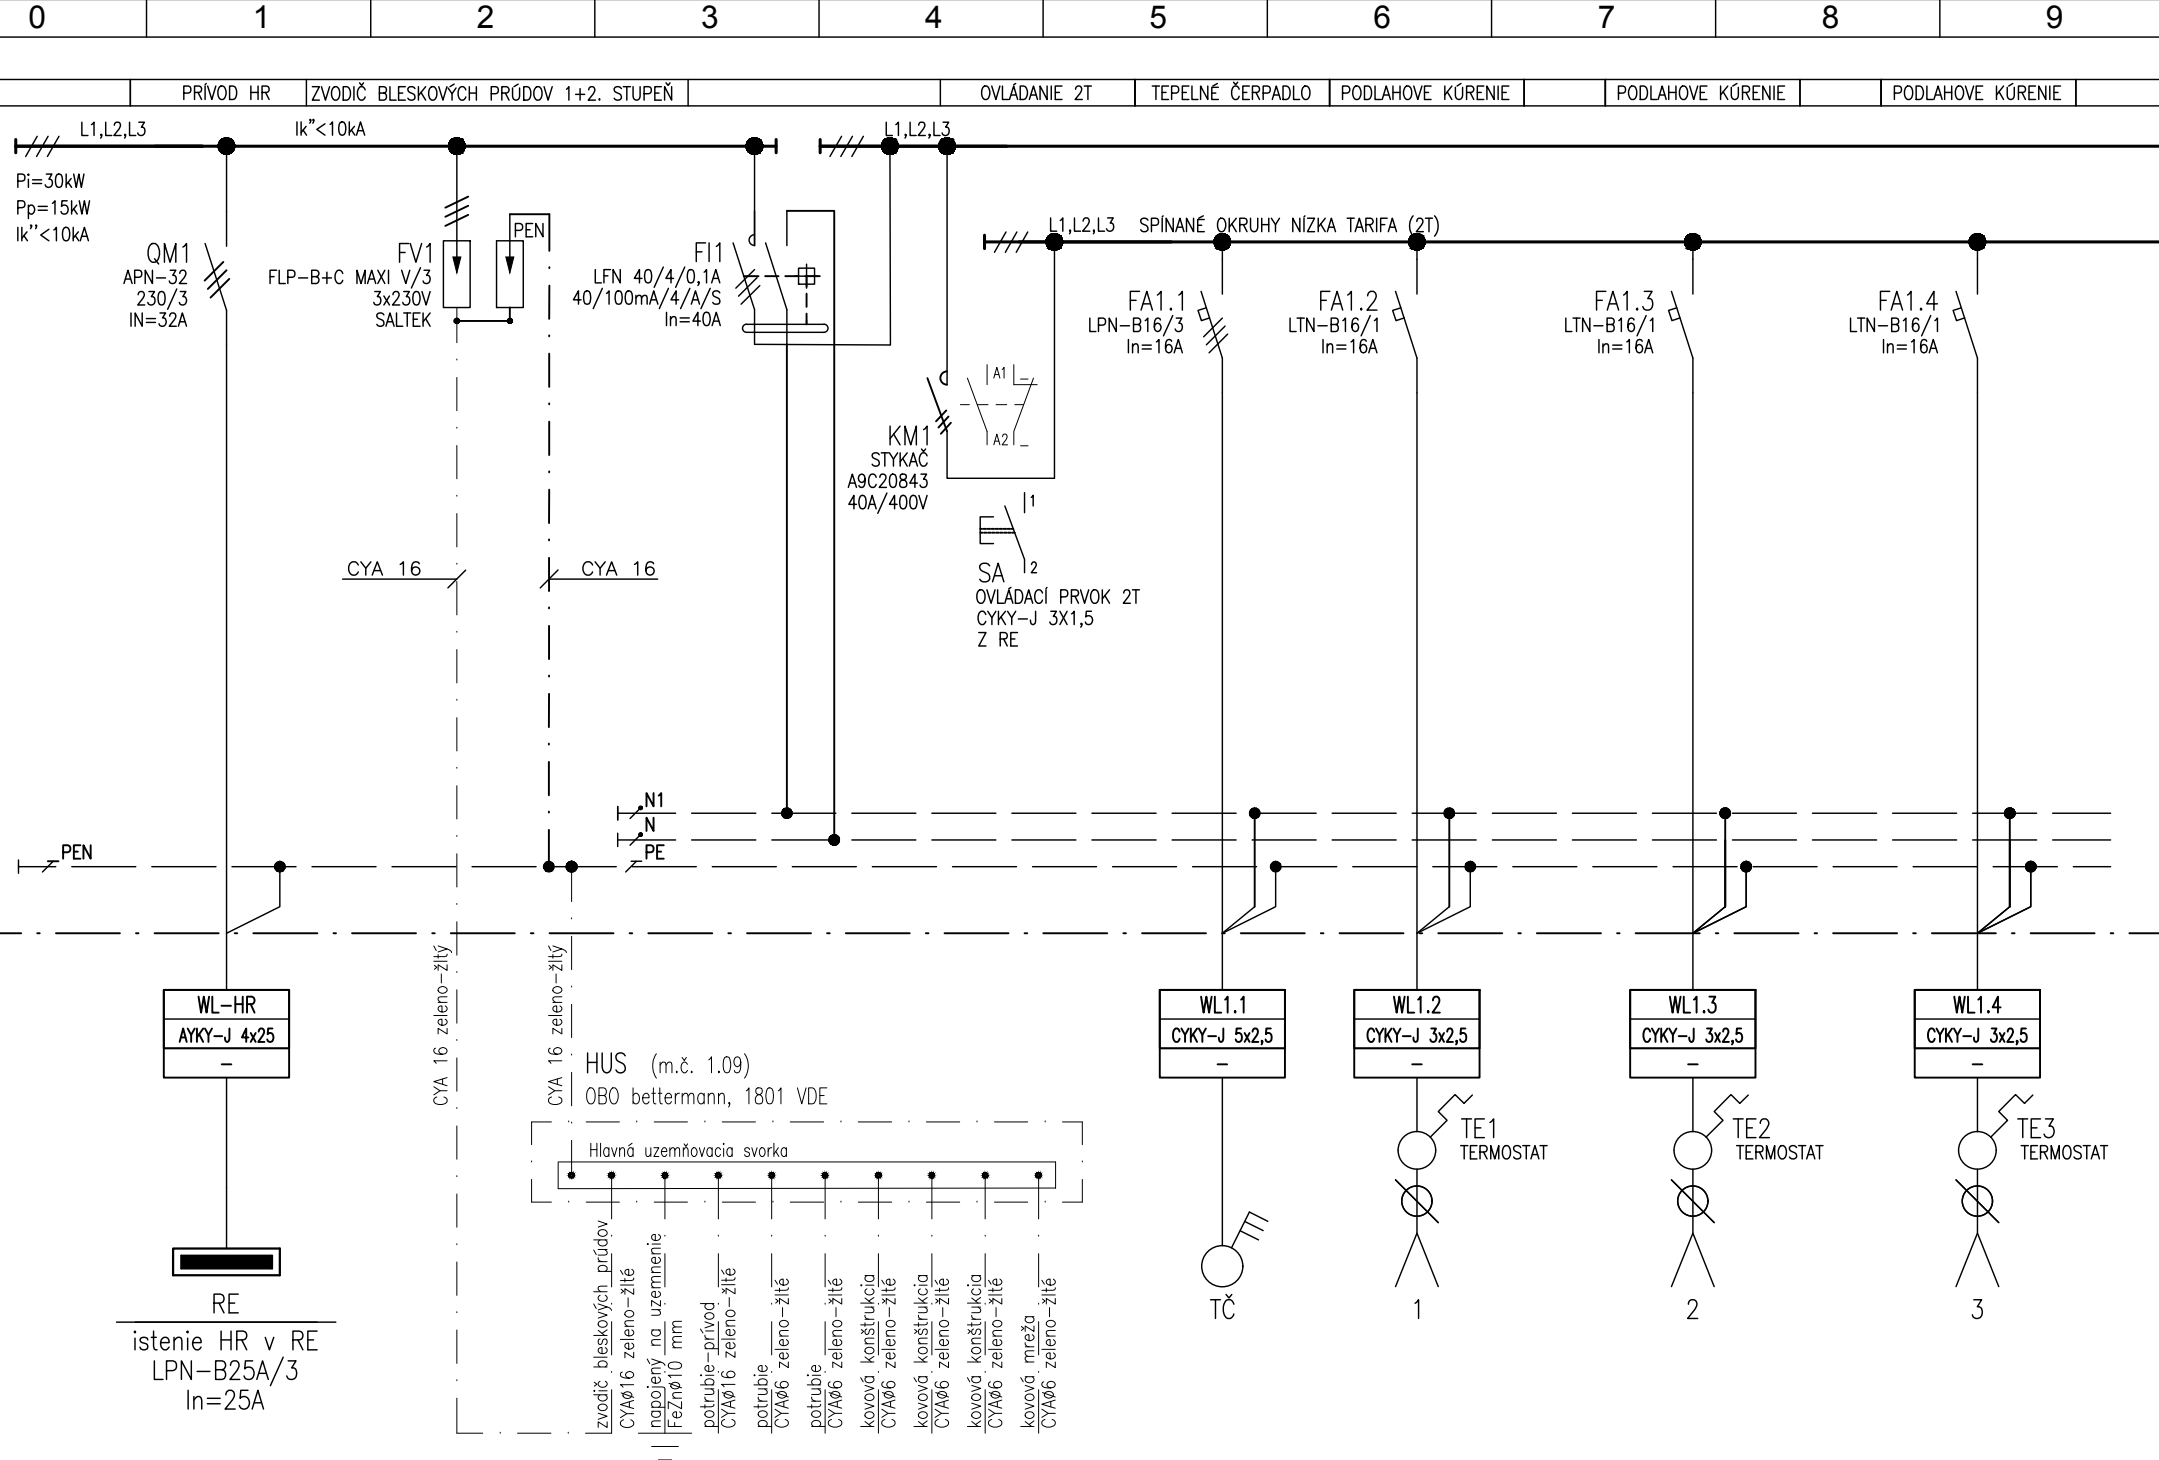

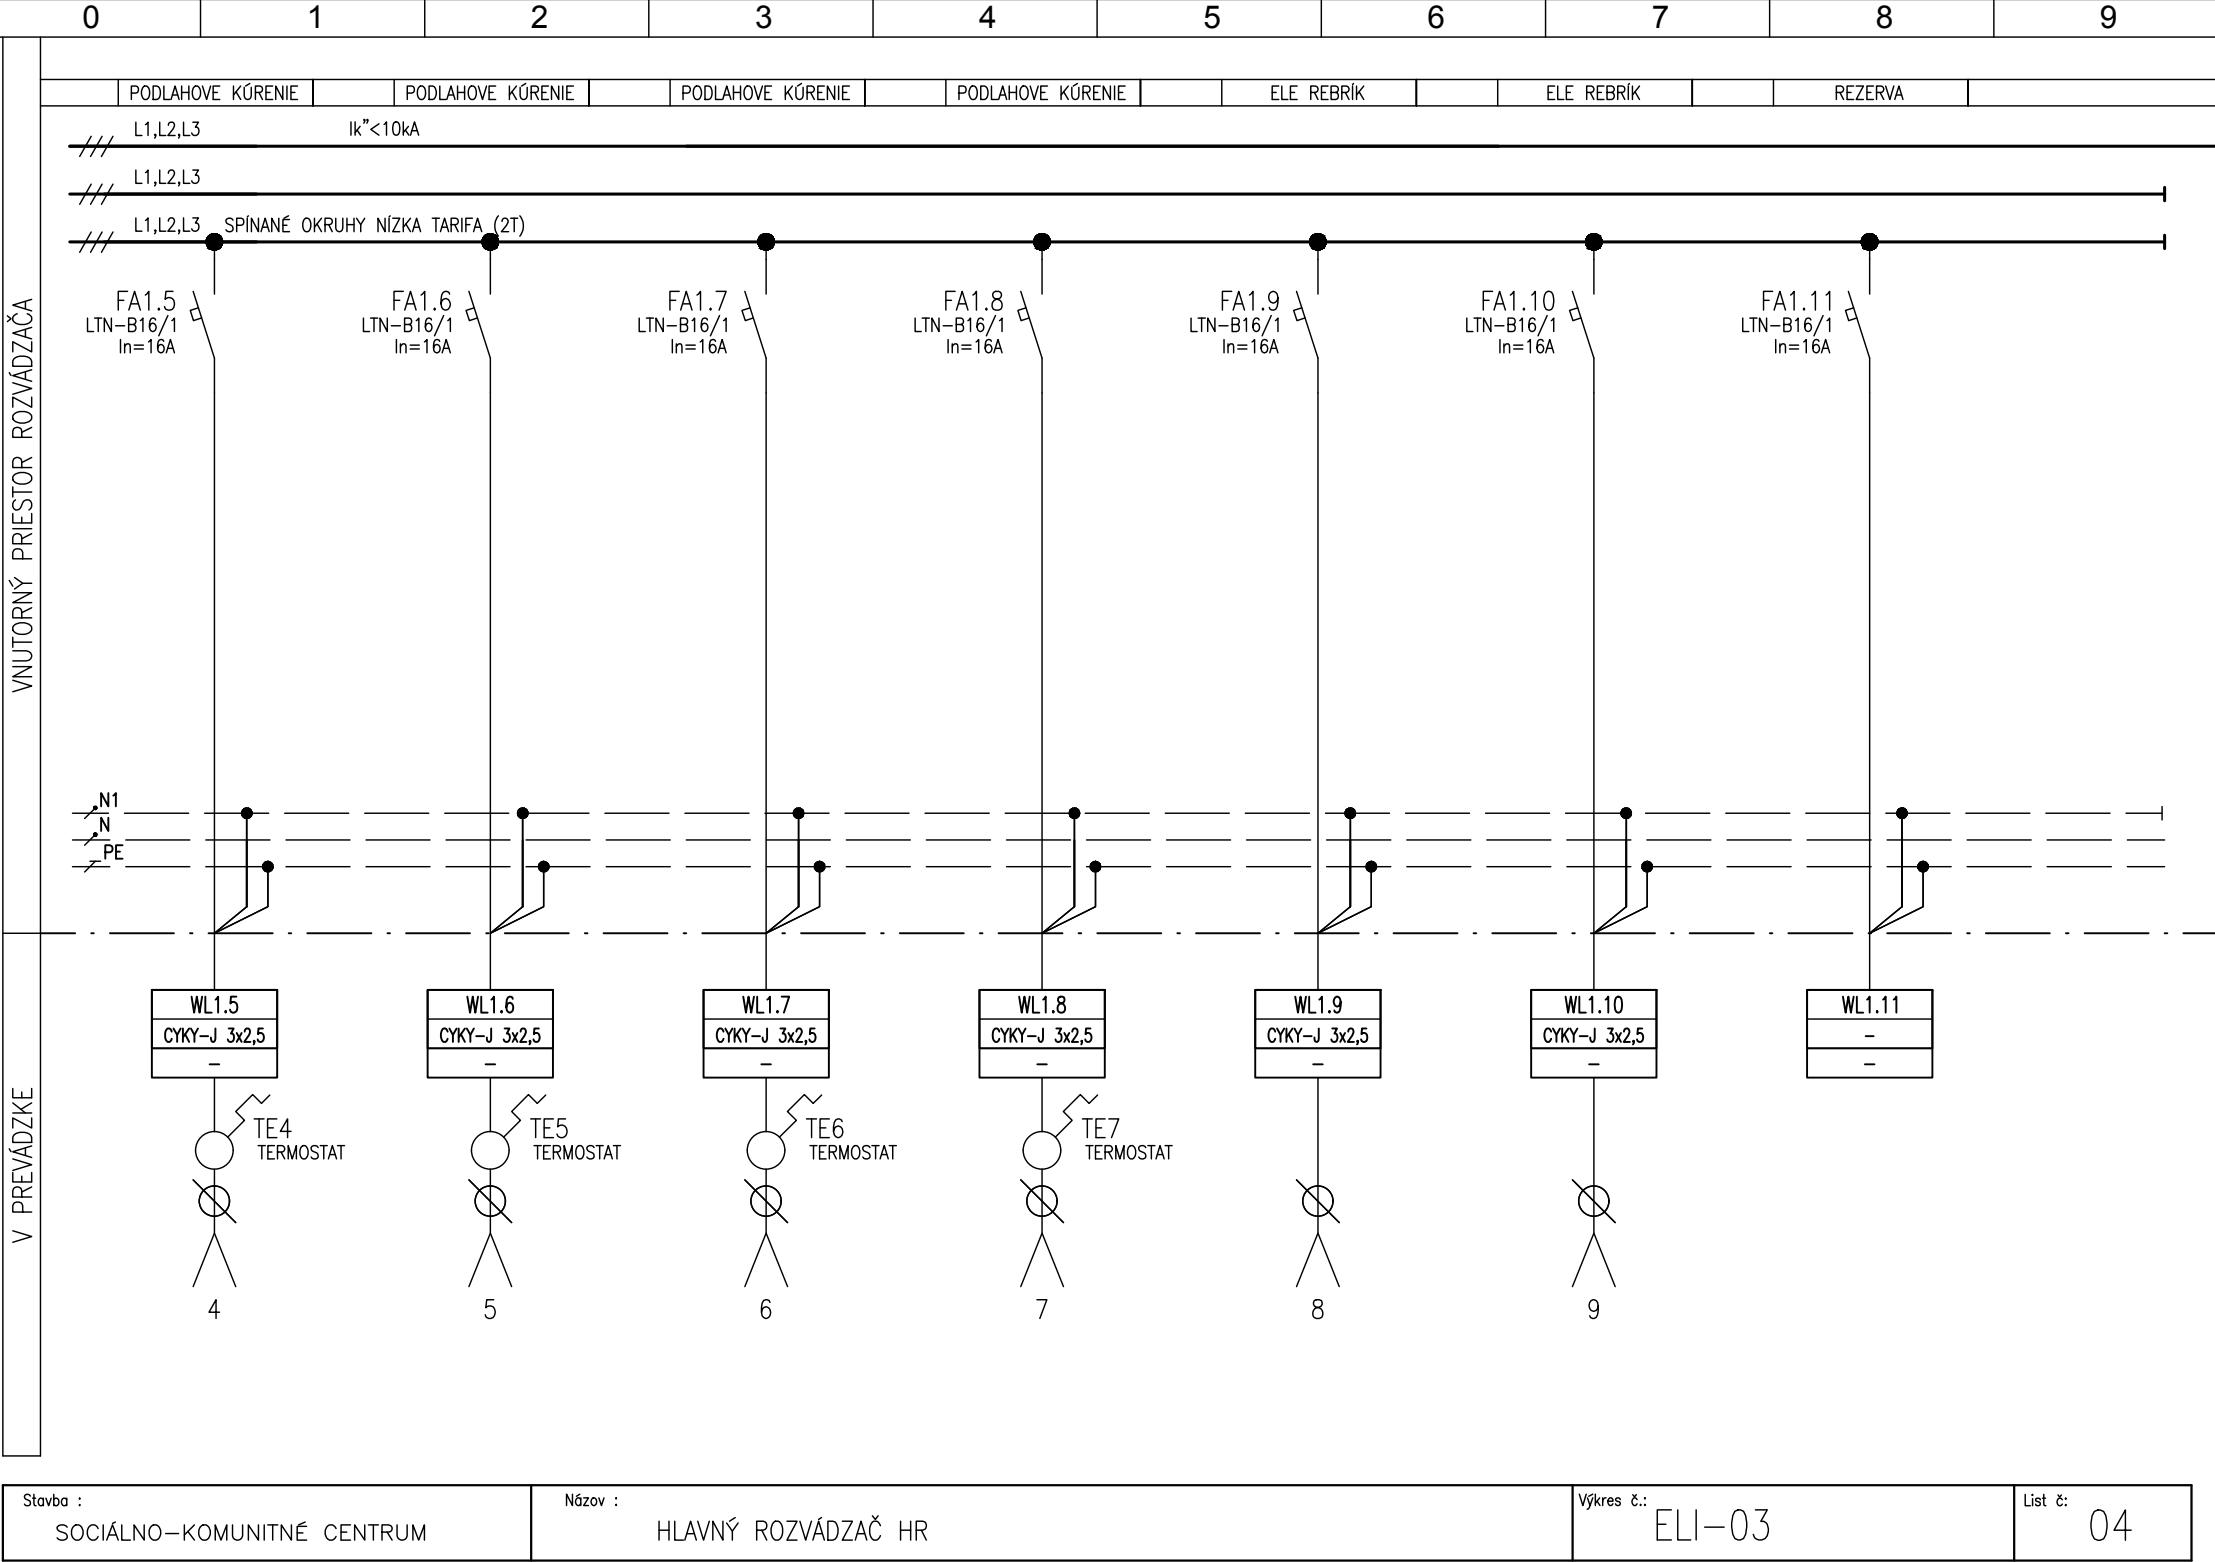

VNUTORNÝ PRIESTOR ROZVÁDZAČA

V PREVÁDZKE

